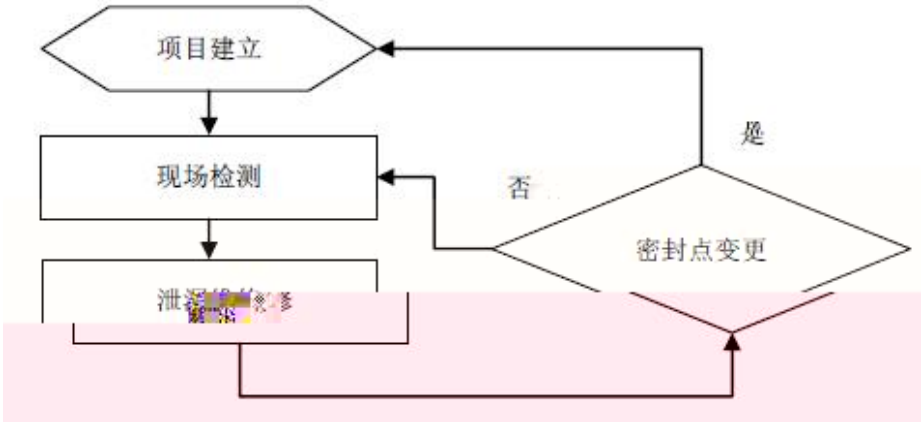
1 1
2 2
3 3
4 LDAR 4
4.1 4
4.2 4
4.3 5
4.4 6
4.5 6
4.6 7
4.7 7
4.8 LDAR 7
4.9 7
5 8
5.1 8
5.2 8
5.3 8
5.4 8
5.5 9
6 10
6.1 10
6.2 16
6.3 16
6.4 17


项目建立
现场检测
否
是
密封点变更

								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25
								2022/10/25

4.3


4.4

4.5

4.6

5.1

5.5

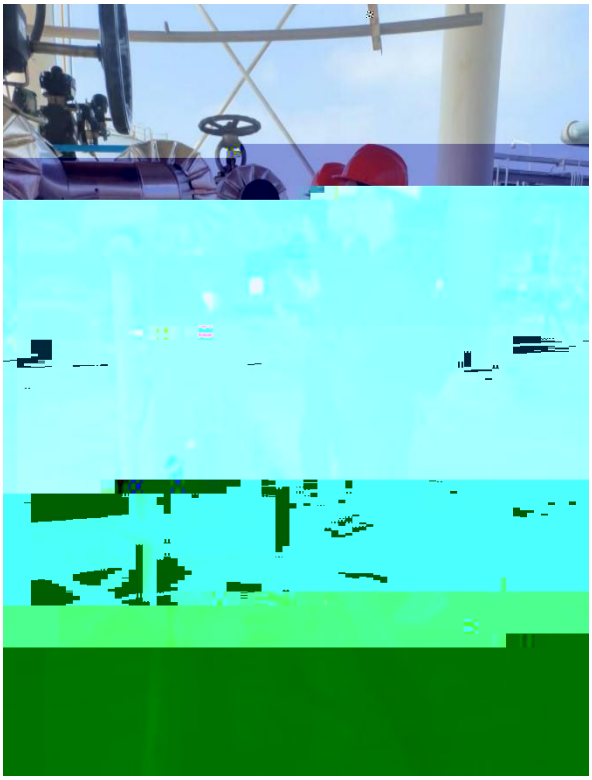





6.2

6.3





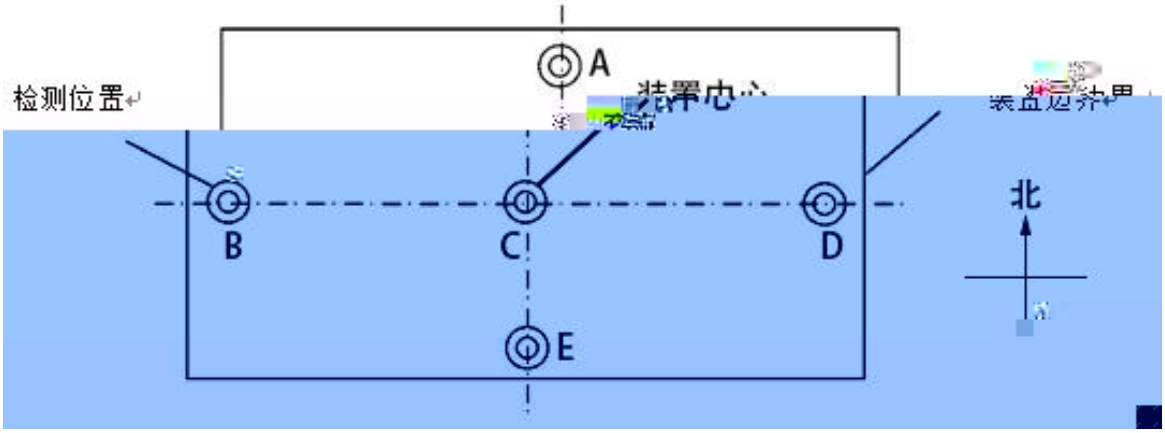

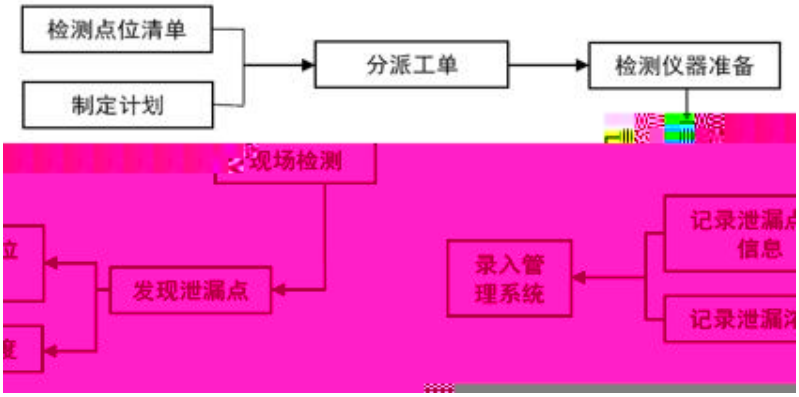

7.1

8.1


8.2

(/ / / /
)

	6.10E-07	0.22	3.05E-06×SV0.885

μmol/mol μmol/mol
μmol/mol
μmol/mol


首页
LDAR基础信息
LDAR检测台账
LDAR泄漏维修管理
系统管理
数据字典
密封点总数
可达点数
不可达点数
总检测点次数
泄漏点数
泄漏率
维修点数
复检点数
逾期修复点数
静密封点类型检测日期提醒
动密封点类型检测日期提醒

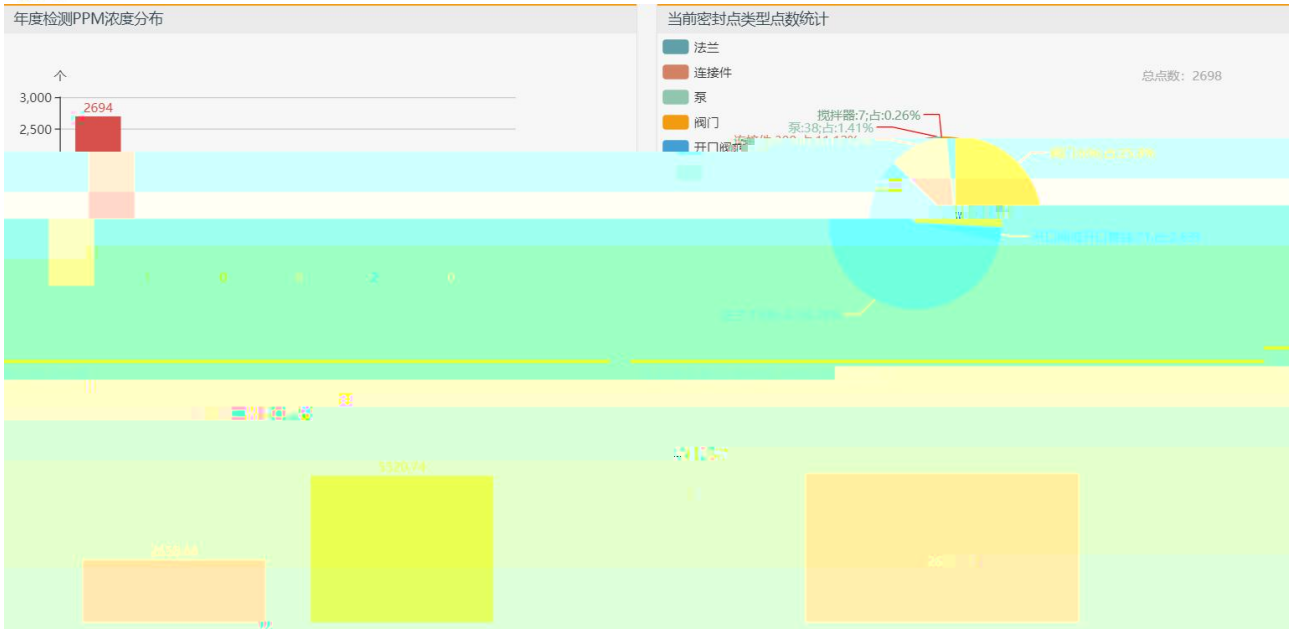
年度检测PPM浓度分布
个
3,000
2,500
2694
当前密封点类型点数统计
法兰
连接件
泵
阀门
开口阀盖
总点数：2698
搅拌器:7;占:0.26%
泵:38;占:1.41%

2022

2022 12 8

237 1 1003 27

16605466699

237 1 1003 28

166Ɔį ʁoɋ

237 1 1003 30

16605466699

2

237 1 1003 31

1660546669

237 1 1003 34

16605466699

2022 ----

237 1 1003 35

16605466699

237 xiiXs

237 1 1003 37

16605466699

2022 LDAR ----

2022 LDAR ----

237 1 1003 40

16605466699