安特检测

委托检测

报告日期：2024年08月02日

山东安特检测有限公司

安特检测

报告编号：RH20240701026

检测报告

委托单位	山东万达化工有限公司		
委托人	孙继鹏	委托时间	2024 年 04 月 29 日
受检单位	山东万达化工有限公司		
受检单位地址	山东省东营市垦利区永莘路68号		
项目名称	七月份环境检测		
项目编号	AT-HJ-2407-0602		

评价依据

只对采样检测数据，不作结论

检测结论：

山东安特检测有限公司

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240701026

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240701026-04-06
采样日期			
排气筒高度 m	30		


气相色谱仪(150801045)

检测指标	检测结果

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240701026-07~09

主要检测设备	气相色谱仪(130801045)				
检测指标	检测结果			平均值	备注
	H20240701026-07	H20240701026-08	H20240701026-09		
标干流量，m^3/h	1715	1686	1772	1724	/
非甲烷总烃（以碳计）	实测浓度，mg/m^3	34.1	30.2	23.8	29.4	/
	排放速率，kg/h	0.06	0.05	0.04	0.05	/

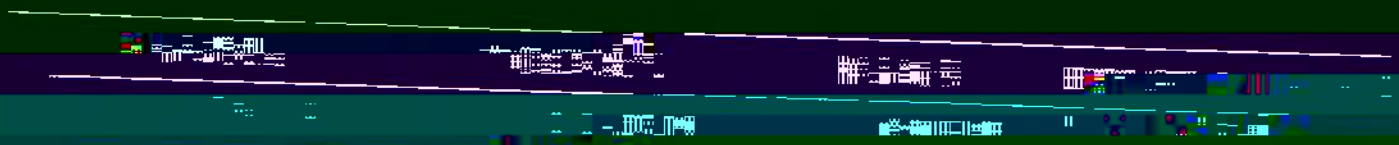

检测报告

排气筒名称	5000吨MBS车间工艺废气净化装置 2#排气筒 DA006	工况负荷（%）	80
排气筒高度 m	16	排气筒直径 m	1.1
样品描述	气袋×3		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(211006220)、气相色谱仪(150801045)		

检测结果

检测指标	H20240701026-10	H20240701026-11	H20240701026-12	平均值	备注
标干流量，m^3/h	30656	28366	27841	28954	/

2024.07

排气筒

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240701026

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240701026-16~18
采样日期	2024.07.20	检测日期	2024.07.20
排气筒名称	二胺北厂区导热油炉废气排气筒 DA026	工况负荷（%）	80
排气筒高度 m	22	排气筒直径 m	0.7

		67.6	68.3			
	m³/h	4356	4588	4162	4369	/
氮氧化物	实测浓度，mg/m³	34	37	32	34	/
	折算浓度，mg/m³	39	43	36	39	/
	排放速率，kg/h	0.15	0.17	0.13	0.15	/
检测报告说明		当检测结果				

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240701026

检 测 报 告

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240701026

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	[illegible]

[illegible]烟尘颗粒物浓度测试仪(211006220)

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：[redacted]20240701026

检 测 报 告


检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240701026-28~30
采样日期	2024.07.08	检测日期	2024.07.08~2024.07.09
排气筒名称	污水处理站废气治理设施 2#排气筒 DA014	工况负荷（%）	80
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.7
样品描述	气袋×3、吸收液×3		
主要检测仪器	烟气采样器(202062354)、紫外可见分光光度计(190802009)、真空箱气袋采样器(17060616)、气相色谱仪(1508301045)		
检测结果			
排放速率	kg/h	0.03	0.05	0.05	0.04	/
检测报告说明	当检测					

检 测 报 告

样品类别	污水	样品编号	H20240701027
样品状态	液体	样品数量	500mL×12,1000mL×3,2200mL×3
主要检测设备	便携式 pH 计(210706210)、紫外可见分光光度计(150808050)、[illegible]、智能一体化蒸馏仪(181006130)、红外测油仪(150806036)、分析天平(170406091)		
采样点位	污水排放口 DW001	工况负荷（%）	80

检测项目	检测结果			备注
	H20240701027-01	H20240701027-02	H20240701027-03	
硫化物，mg/L	0.01	0.01	0.02	/
pH 值，无量纲	7.5	7.6	7.3	/
水温，℃	33.1	33.6	33.4	/
挥发酚，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/

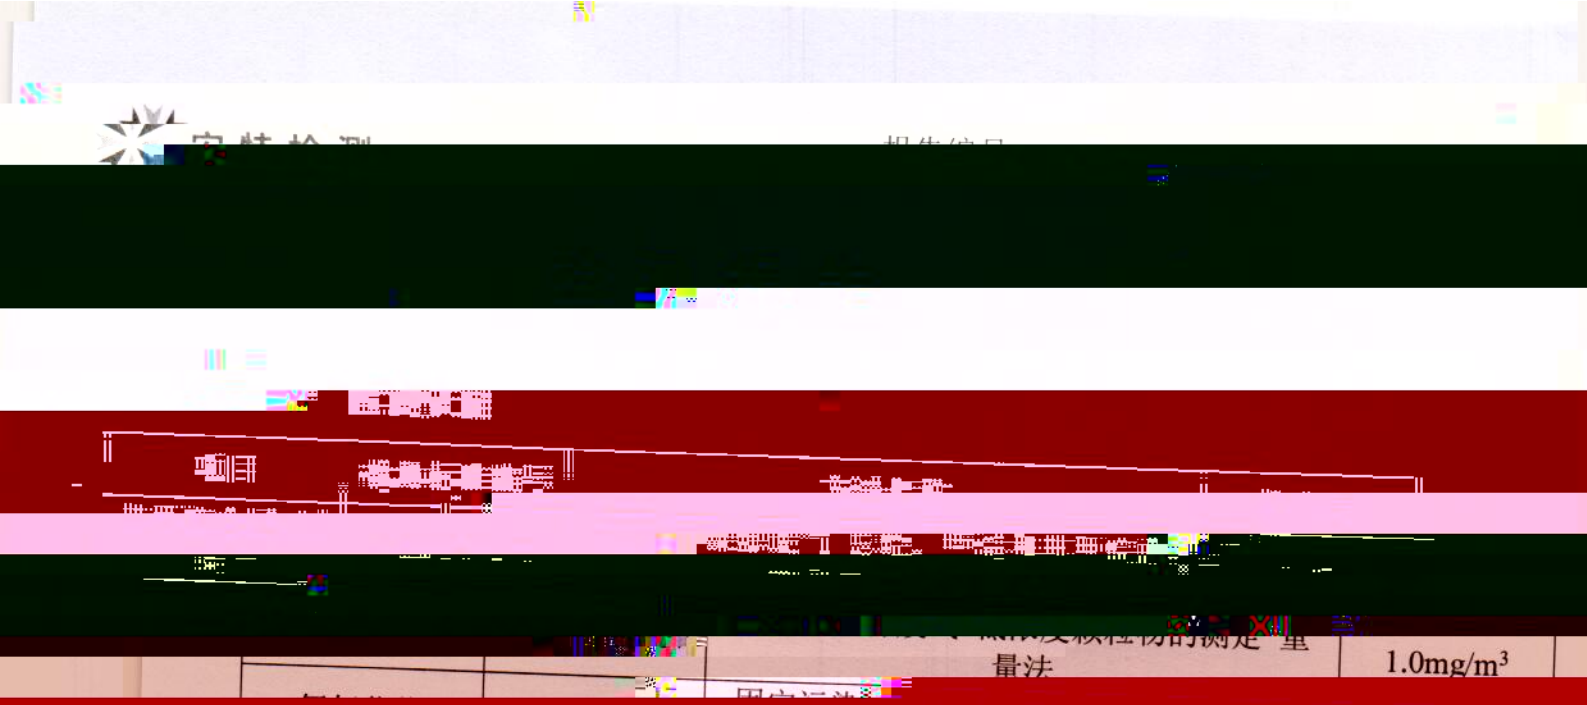

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RL2[illegible]

检 测 报 告



